

Helen Optimilämpö

ASENNUSTÖIDEN YHTEENVETO



Kiinteistössänne on tehty asennustöitä liittyen Helenin Optimilämpö-tuotteen käyttöönottoon.

Kiinteistöönne asennuksien yhteydessä jätetyt dokumentit

- Liityntälaitetekotelon sähkö tarkastuspöytäkirja ”Keskukseen lopputarkastus”

Kiinteistöönne suoritettut asennukset

- Liityntälaitetekotelon asennus (sis. reititin ja rajapintamuunnin)
- Yksikkösäätimen väyläsovittimen asennus


Liityntälaitetekelo



Lisäpalvelut

Valvomo- ja optimointipalvelut: Optimilämpöön liitettyä säädintä ei voi liittää kolmannen osapuolen rakennusautomaatiovalvomon tai optimointipalveluun.

Sisäilmaolosuhteiden seurantapalvelut: Optimilämpöön liitetyn säätimen voi liittää Helenin Kiinteistövahtipalveluun, lisätietoja: www.helen.fi/kiinteistovahti

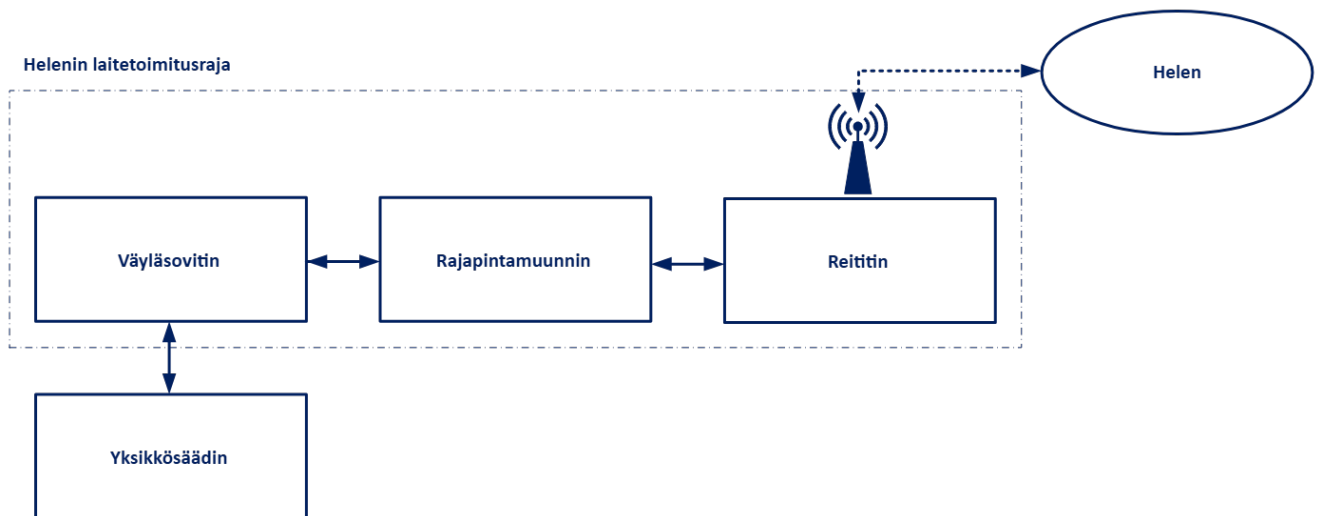

Järjestelmäkaavion osat

- Yksikkösäädin = Kiinteistön olemassa oleva lämmönsäädin.
- Väyläsovitin = Yksikkösäätimen väyläliitännän päivitysmoduuli.
- Reititin = Helenin etäyhteyslaite. Sijaitsee liityntälaitetekelossa
- Rajapintamuunnin = Yksikkösäätimen ulkoisen ohjauksen mahdollistava laite. Sijaitsee liityntälaitetekelossa.