

## Helen Optimilämpö

# ASENNUSTÖIDEN YHTEENVETO



**Kiinteistössänne on tehty asennustöitä liittyen Helenin Optimilämpö-tuotteen käyttöönottoon.**

### **Kiinteistöönne asennuksien yhteydessä jätetyt dokumentit**

- Liityntälaitetekotelon sähkötarkastuspöytäkirja ”Keskuksen lopputarkastus”

### **Kiinteistöönne suoritettut asennukset**

- Liityntälaitetekotelon asennus (sis. reititin)
- Yksikkösäätimen ohjelmistoversion päivitys


## Liityntälaitetekelo



### Lisäpalvelut

Valvomo- ja optimointipalvelut: Optimilämpöön liitettyä säädintä ei voi liittää kolmannen osapuolen rakennusautomaatiovalvomon tai optimointipalveluun.

Sisäilmaolosuhteiden seurantapalvelut: Optimilämpöön liitetyn säätimen voi liittää Helenin Kiinteistövahtipalveluun, lisätietoja: [www.helen.fi/kiinteistovahti](http://www.helen.fi/kiinteistovahti)

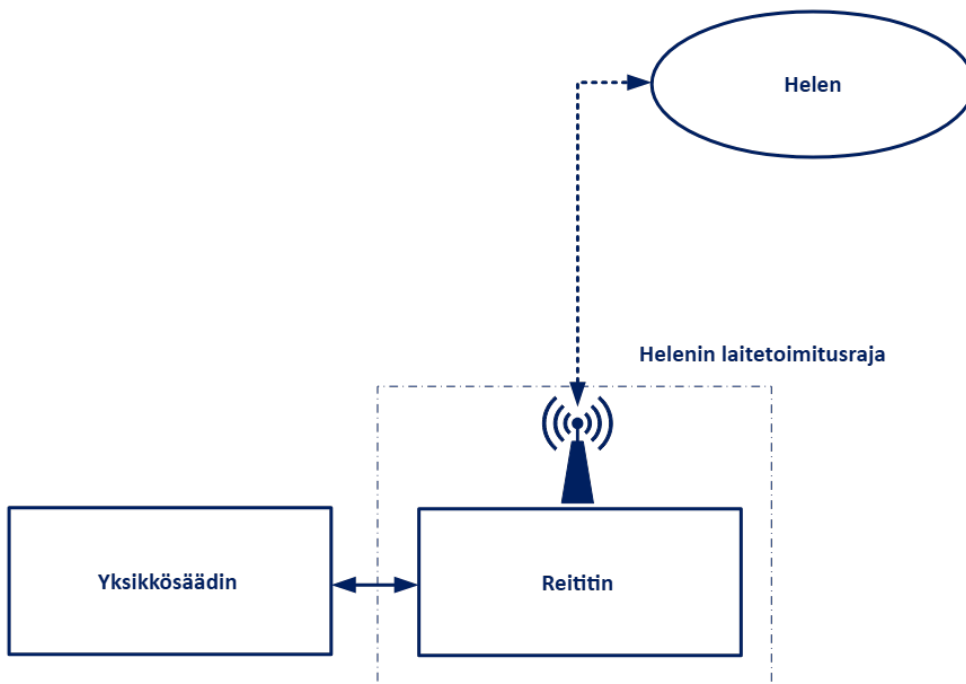

### Järjestelmäkaavion osat

- Yksikkösäädin = Kiinteistön olemassa oleva lämmönsäädin.
- Reititin = Helenin etäyhteyslaite. Sijaitsee liityntälaitetekelossa